

UYGUNLUK SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

Fire resistance of lift landing doors

No: LDsqV01-0612-0014-20

**VİTAL ASANSÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.**

Büyükkayacık OSB Mah. 9 Nolu Sok. No:31 , Selçuklu, Konya, TÜRKİYE

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı Teleskobik Yatay Açılan Otomatik Asansör Kat Kapısı.

Product Description : *Fire Resistant Side Opening Lift Landing Door.*

Ürün Tipi : **VTK** (1000 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Product Type : **VTK** (1000 x 2000) mm (width x height)

Sertifikanın Dayanağı : 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2018

Basis of the certificate : 2014/33/EU Lift Directive, EN 81-58:2018

SINIFLANDIRMA : **E 120, EW 30**

CLASSIFICATION : **E 120, EW 30**


Test Raporu : EFECTIS ERA AVRASYA—RFTR20151

Test Report : *EFECTIS ERA AVRASYA—RFTR20151*

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58:2018 standardı şartlarını karşılamaktadır. Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte + % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir. *Fire resistant 2 panel side opening lift landing door meets the requirements of Annex I clause 4.2 of the Lift Directive, and EN 81-58:2018, in particular for the classification indicated above. Classification results are considered to be aplicable to doors within the tolerance of $\pm$ % 30 width and + % 15 height from dimensions stated above, if all other constructional details being the same from those of type.*

Selcan GÖRMÜŞ

Genel Müdür

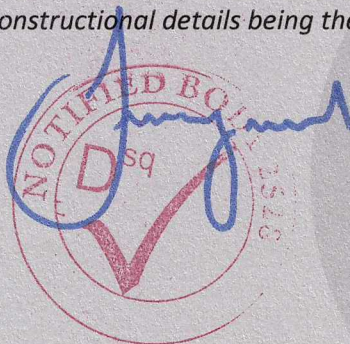

Yayın Tarihi : 12 Haziran 2020
Issue Date : June 12, 2020

Cevizli Mah. Hızır Reis Sk. Dragos Park Plaza No:10 D:19 Maltepe - İSTANBUL
Tel: 0216 290 16 78, Fax: 0 216 290 16 79, web: www.dsqa.com.tr, e-post:info@dsqa.com.tr